

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: atw@nt-rt.ru | http://ainvest.nt-rt.ru

КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 16-15, 20, 25, 32 с пневмоприводом ПВ-30
КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 16-15нж, 20нж, 25нж, 32нж с пневмоприводом ПВ-30
КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 25-15, 20, 25, 32 с пневмоприводом ПВ-30
КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 25-15нж, 20нж, 25нж, 32нж с пневмоприводом ПВ-30

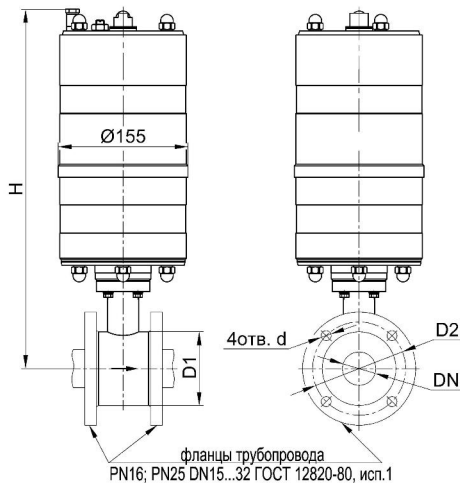


Декларация о соответствии Таможенного союза
№ ТС RU Д-RU.AE71.B.00329

Сертификат на тип продукции Таможенного союза
№ ТС T-RU.AE 71.B.001

Санитарно-эпидемиологическое заключение
Госсанэпидемслужбы России
№ 71.ТЦ.04.374.П.000972.12.09

Допустимый перепад давления от рабочей температуры

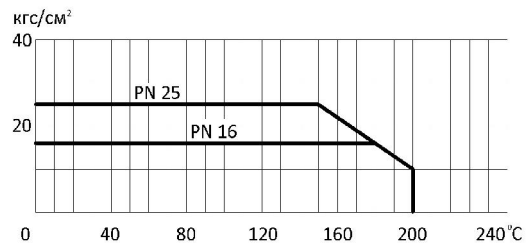


Габаритно-присоединительные размеры, мм

DN	PN, МПа	L	H	D1	D2	d	Вес крана с приводом, кг
15	1,6; 2,5	50	396 max	Ø52	Ø65 ± 0,2	Ø14	9,0 max
20	1,6; 2,5	50	411 max	Ø62	Ø75 ± 0,2	Ø14	9,2 max
25	1,6; 2,5	50	416 max	Ø72	Ø85 ± 0,2	Ø14	9,5 max
32	1,6; 2,5	58	421 max	Ø83	Ø100 ± 0,2	Ø18	10,0 max

Основные технические характеристики

Давление рабочей среды, МПа (кгс/см²), не более		1,6 (16); 2,5 (25)			
Герметичность затвора крана		класс А по ГОСТ 9544			
Направление подачи рабочей среды		однаправленное			
Способность пропускная K_v (п.6.40 по ГОСТ Р 52720), м³/ч		DN15	DN20	DN25	DN32
Пропускная характеристика	ненормированная (КШТВ)	10	20	30	40
	линейная (КШТВ - Л)	5	10	15	20
	равнопроцентная (КШТВ - Р)	5	10	15	20
Тип присоединения		межфланцевый			
Исполнение уплотнительных поверхностей		1 по ГОСТ 12815			
Климатическое исполнение		У2 (от минус 30 до плюс 50°C)			
Температура рабочей среды, °C		от минус 40 до плюс 200			
Рабочая среда		пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяемых материалов; пар с температурой до 150°C			
Материал корпуса: КШТВ 16(25)-15...32 КШТВ 16(25)-15нж...32нж		углеродистая сталь 20 нержавеющая сталь 12Х18Н10Т			
Материал шаровой пробки		нержавеющая сталь 12Х18Н10Т			
Материалы уплотнений		фторопласт; фторопластовая композиция, графитовая композиция			
Исполнения пневмопривода по самовозврату крана в исходное положение (при пропадании давления воздуха питания)		"НЗ" (для крана с исходным положением "закрыто") "НО" (для крана с исходным положением "открыто")			
Исполнения пневмопривода		с пневмопозиционером или электропневмопозиционером с пневмосигнализатором или электросигнализатором с их комбинациями			
Внешнее пневматическое присоединение (штуцеры)		под пластикатную трубку 8 x 1мм, под медную трубку 8 x 1 мм			
Давление воздуха питания пневмопривода с пневмопозиционером, кгс/см²		от 2,5 до 6,0			
с электропневмопозиционером, кгс/см²		от 3,8 до 4,2			
Давление воздуха управления пневмопозиционера, кгс/см²		от 0,2 до 1,0			
Ток управления электропневмопозиционера, мА		от 4 до 20			
Загрязненность воздуха питания и управления пневмопривода по ГОСТ 17433, не грубее		класс 3			

КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 40-15, 20, 25, 32 с пневмоприводом ПВ-30
КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 40-15нж, 20нж, 25нж, 32нж с пневмоприводом ПВ-30
ТУ 3742-001-39003322-95

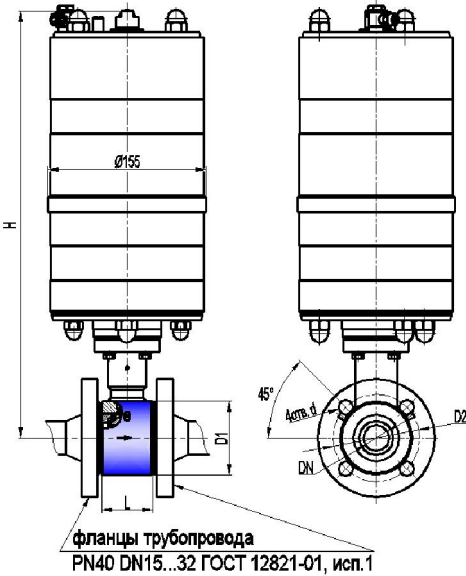


Декларация о соответствии Таможенного союза
№ TC RU Д-РУ.АЕ71.В.00329

Сертификат на тип продукции Таможенного союза
№ TC T-РУ.АЕ 71.В.001

Санитарно-эпидемиологическое заключение
Госсанэпидемслужбы России
№ 71.ТЦ.04.374.П.000972.12.09

Допустимый перепад давления от рабочей температуры

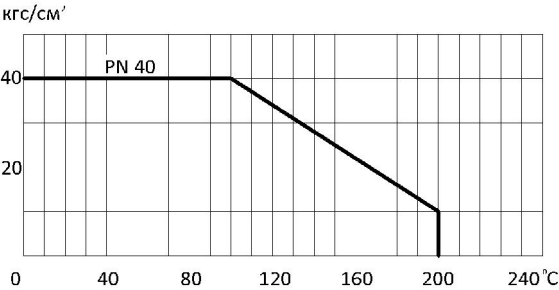

Габаритно-присоединительные размеры, мм

DN	PN, МПа	L	H	D1	D2	d	Вес крана с приводом, кг
15	4,0	50	396 max	Ø52	Ø65 ± 0,2	Ø14	9,0 max
20	4,0	50	411 max	Ø62	Ø75 ± 0,2	Ø14	9,2 max
25	4,0	50	416 max	Ø72	Ø85 ± 0,2	Ø14	9,5 max
32	4,0	60	421 max	Ø83	Ø100 ± 0,2	Ø18	10,0 max

Основные технические характеристики

Давление рабочей среды, МПа (кгс/см²), не более		4,0 (40)			
Герметичность затвора крана		класс А по ГОСТ 9544			
Направление подачи рабочей среды		однаправленное			
Способность пропускная K _v (п.6.40 по ГОСТ Р 52720), м³/ч		DN15	DN20	DN25	DN32
Пропускная характеристика	ненормированная (КШТВ)	10	20	30	40
	линейная (КШТВ - Л)	5	10	15	20
	равнопроцентная (КШТВ - Р)	5	10	15	20
Тип присоединения		межфланцевый			
Исполнение уплотнительных поверхностей		1 по ГОСТ 12815			
Климатическое исполнение		У2 (от минус 30 до плюс 50°С)			
Температура рабочей среды, °С		от минус 40 до плюс 200			
Рабочая среда		пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяемых материалов; пар с температурой до 150°С			
Материал корпуса: КШТВ 40-15...32 КШТВ 40-15нж...32нж		углеродистая сталь 20 нержавеющая сталь 12Х18Н10Т			
Материал шаровой пробки		нержавеющая сталь 12Х18Н10Т			
Материалы уплотнений		фторопласт; фторопластовая композиция, графитовая композиция			
Исполнения пневмопривода по самовозврату крана в исходное положение (при пропадании давления воздуха питания)		"НЗ" (для крана с исходным положением "закрыто") "НО" (для крана с исходным положением "открыто")			
Исполнения пневмопривода		с пневмопозиционером или электропневмопозиционером с пневмосигнализатором или электросигнализатором с их комбинациями			
Внешнее пневматическое присоединение (штуцеры)		под пластикатную трубку 8 x 1мм, под медную трубку 8 x 1 мм			
Давление воздуха питания пневмопривода - с пневмопозиционером, кгс/см² - с электропневмопозиционером, кгс/см²		от 2,5 до 6,0 от 3,8 до 4,2			
Давление воздуха управления пневмопозиционера, кгс/см²		от 0,2 до 1,0			
Ток управления электропневмопозиционера, мА		от 4 до 20			
Загрязненность воздуха питания и управления пневмопривода по ГОСТ 17433, не грубее		класс 3			

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16	Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13	Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
---	--	---	--	---

Единый адрес: atw@nt-rt.ru | <http://ainvest.nt-rt.ru>