

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: atw@nt-rt.ru | http://ainvest.nt-rt.ru

КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 16-40, 50 с пневмоприводом ПД-80 "НЗ", ПД-80 "НО"
КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 16-40, 50нж с пневмоприводом ПД-80"НЗ", ПД-80 "НО"
КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 25-40, 50 с пневмоприводом ПД-80 "НЗ", ПД-80 "НО"
КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 25-40, 50нж с пневмоприводом ПД-80"НЗ", ПД-80 "НО"

ТУ 3742-001-39003322-95

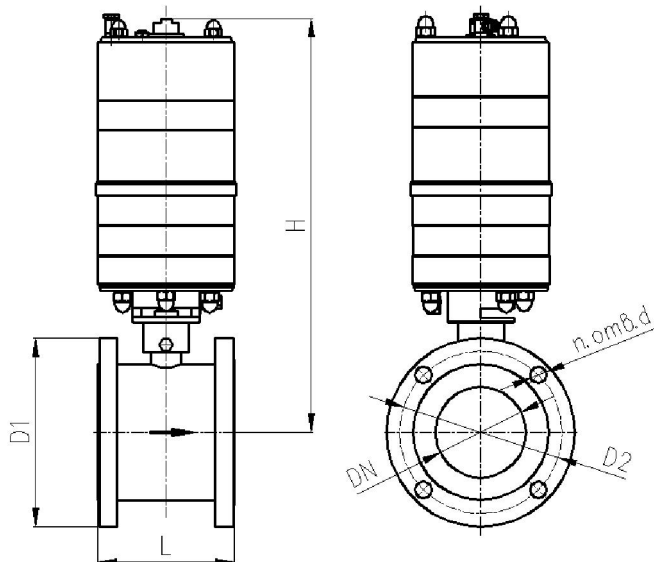


Декларация о соответствии Таможенного союза
№ TC RU Д-RU.AE71.B.00329

Сертификат на тип продукции Таможенного союза
№ TC T-RU.AE 71.B.001

Санитарно-эпидемиологическое заключение
Госсанэпидемслужбы России
№ 71.ТЦ.04.374.П.000972.12.09

Допустимый перепад давления от рабочей температуры

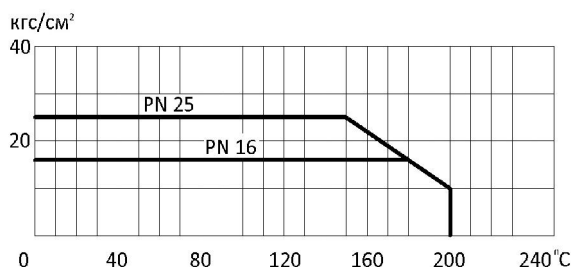

Габаритно-присоединительные размеры, мм

DN	D _{эф} *	PN, МПа	L	H	D1	D2	n отв. d	Вес крана с приводом, кг
40	38	1,6; 2,5	90	421 max	Ø138	Ø110 ± 0,2	4 отв. Ø18	12,5 max
50	42	1,6; 2,5	96	426 max	Ø158	Ø125 ± 0,2	4 отв. Ø18	14,5 max


*для кранов с ненормированной пропускной характеристикой

Основные технические характеристики

Давление рабочей среды, МПа (кгс/см ²), не более	1,6 (16); 2,5 (25)	
Герметичность затвора крана	класс А по ГОСТ 9544	
Направление подачи рабочей среды	однонаправленное	
Способность пропускная K _v (п.6.40 по ГОСТ Р 52720), м ³ /ч	DN40	DN50
Пропускная характеристика	ненормированная (КШТВ)	80
	линейная (КШТВ - Л)	40
	равнопроцентная (КШТВ - Р)	40
Тип присоединения	фланцевый	
Исполнение уплотнительных поверхностей	1 по ГОСТ 12815	
Климатическое исполнение	У2 (от минус 30 до плюс 50°C)	
Температура рабочей среды, °C	от минус 40 до плюс 200	
Рабочая среда	пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяемых материалов; с температурой до 150°C	
Материал корпуса: КШТВ 16(25)-40, 50 КШТВ 16(25)-40нж, 50нж	углеродистая сталь 20 нержавеющая сталь 12Х18Н10Т	
Материал шаровой пробки	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т	
Материалы уплотнений	фторопласт; фторопластовая композиция, графитовая композиция	
Исполнение пневмопривода	с пневмопозиционером или электропневмопозиционером ("НЗ" или "НО" для кранов с исходным положением "открыто" или "закрыто") с пневмосигнализатором или электросигнализатором с их комбинациями	
Внешнее пневматическое присоединение (штуцеры)	под пластиковую трубку 8 x 1 мм, под медную трубку 8 x 1 мм	
Давление воздуха питания пневмопривода с пневмопозиционером, кгс/см ²	от 3,0 до 6,0	
с электропневмопозиционером, кгс/см ²	от 3,8 до 4,2	
Давление воздуха управления пневмопозиционера, кгс/см ²	от 0,2 до 1,0	
Ток управления электропневмопозиционера, мА	от 4 до 20	
Загрязненность воздуха питания и управления пневмопривода по ГОСТ 17433, не грубее	класс 3	

КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 40-40, 50 с пневмоприводом ПД-120 “НЗ”, ПД-120 “НО”
КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 40-40, 50нж с пневмоприводом ПД-120 “НЗ”, ПД-120 “НО”


ТУ 3742-001-39003322-95

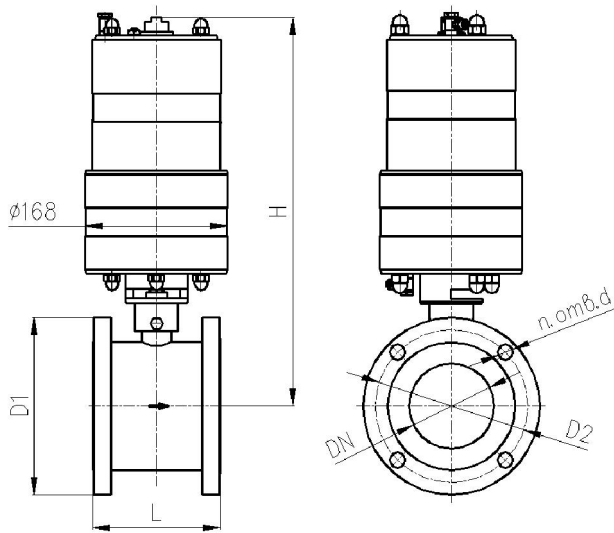

Декларация о соответствии Таможенного союза
№ TC RU Д-RU.AE71.B.00329

Сертификат на тип продукции Таможенного союза
№ TC T-RU.AE 71.B.001

Санитарно-эпидемиологическое заключение
Госсанэпидемслужбы России
№ 71.ТЦ.04.374.П.000972.12.09

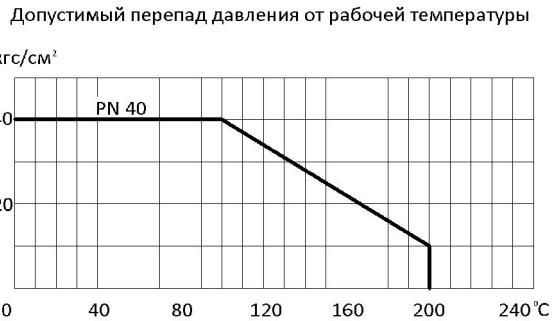

Габаритно-присоединительные размеры, мм

DN	Dэф	PN, МПа	L	H	D1	D2	n отв. d	Вес крана с приводом, кг
40	38	4,0	90	421 max	Ø138	Ø110 ± 0,2	4 отв. Ø18	12,5 max
50	42	4,0	96	426 max	Ø158	Ø125 ± 0,2	4 отв. Ø18	14,5 max

Основные технические характеристики

Давление рабочей среды, МПа (кгс/см ²), не более		4,0 (40)	
Герметичность затвора крана		класс А по ГОСТ 9544	
Направление подачи рабочей среды		однаправленное	
Способность пропускная K _V (п.6.40 по ГОСТ Р 52720), м ³ /ч		DN40	DN50
Пропускная характеристика	ненормированная (КШТВ)	80	90
	линейная (КШТВ - Л)	40	45
	равнопроцентная (КШТВ - Р)	40	45
Тип присоединения		фланцевый	
Исполнение уплотнительных поверхностей		1 по ГОСТ 12815	
Климатическое исполнение		У2 (от минус 30 до плюс 50°С)	
Температура рабочей среды, °С		от минус 40 до плюс 200	
Рабочая среда		пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяемых материалов; с температурой до 150°С	
Материал корпуса: КШТВ 40-40, 50 КШТВ 40-40нж., 50нж		углеродистая сталь 20 нержавеющая сталь 12Х18Н10Т	
Материал шаровой пробки		нержавеющая сталь 12Х18Н10Т	
Материалы уплотнений		фторопласт; фторопластовая композиция, графитовая композиция	
Исполнение пневмопривода		с пневмопозиционером или электропневмопозиционером ("НЗ" или "НО" для кранов с исходным положением "открыто" или "закрыто") с пневмосигнализатором или электросигнализатором с их комбинациями	
Внешнее пневматическое присоединение (штуцеры)		под пластикатную трубку 8 x 1мм, под медную трубку 8 x 1 мм	
Давление воздуха питания пневмопривода с пневмопозиционером, кгс/см ²		от 3,0 до 6,0; от 4,0 до 6,0	
с электропневмопозиционером, кгс/см ²		от 3,8 до 4,2	
Давление воздуха управления пневмопозиционера, кгс/см ²		от 0,2 до 1,0	
Ток управления электропневмопозиционера, мА		от 4 до 20	
Загрязненность воздуха питания и управления пневмопривода по ГОСТ 17433, не грубее		класс 3	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгод (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: atw@nt-rt.ru | <http://ainvest.nt-rt.ru>