

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: atw@nt-rt.ru | http://ainvest.nt-rt.ru

**КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 16-40, 50 с пневмоприводом ПД-80**  
**КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 16-40нж, 50нж с пневмоприводом ПД-80**  
**КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 25-40, 50 с пневмоприводом ПД-80**  
**КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 25-40нж, 50нж с пневмоприводом ПД-80**

ТУ 3742-001-39003322-95

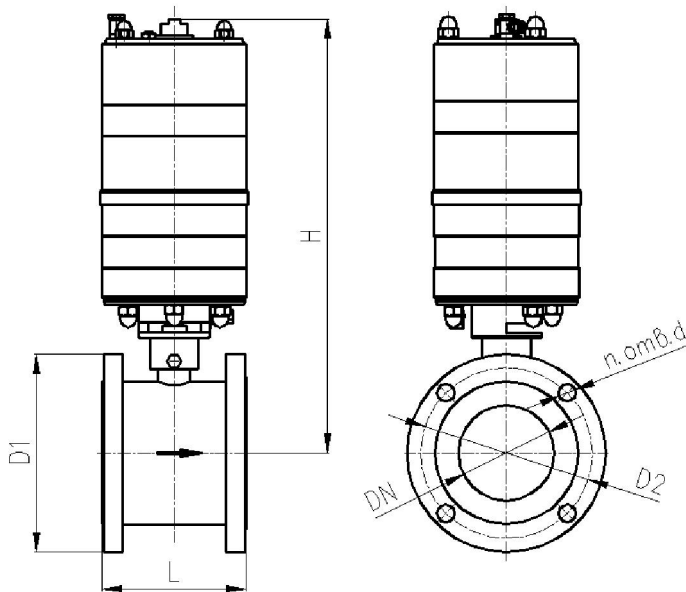

Декларация о соответствии Таможенного союза  
№ TC RU D-RU.AE71.B.00329  
  
Сертификат на тип продукции Таможенного союза  
№ TC T-RU.AE 71.B.001  
  
Санитарно-эпидемиологическое заключение  
Госсанэпидемслужбы России  
№ 71.ТЦ.04.374.П.000972.12.09



#### Габаритно-присоединительные размеры, мм


| DN | D <sub>эф</sub> | PN, МПа  | L  | H       | D1   | D2         | n отв. d   | Вес крана с приводом, кг |
|----|-----------------|----------|----|---------|------|------------|------------|--------------------------|
| 40 | 38              | 1,6; 2,5 | 90 | 421 max | Ø138 | Ø110 ± 0,2 | 4 отв. Ø18 | 12,5 max                 |
| 50 | 42              | 1,6; 2,5 | 96 | 426 max | Ø158 | Ø125 ± 0,2 | 4 отв. Ø18 | 14,5 max                 |

#### Основные технические характеристики

|                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Давление рабочей среды, МПа (кгс/см²), не более                                    | 1,6 (16); 2,5 (25)                                                                                                                                                      |
| Герметичность затвора крана                                                        | класс А по ГОСТ 9544                                                                                                                                                    |
| Направление подачи рабочей среды                                                   | однаправленное                                                                                                                                                          |
| Тип присоединения                                                                  | фланцевый                                                                                                                                                               |
| Исполнение уплотнительных поверхностей                                             | 1 по ГОСТ 12815                                                                                                                                                         |
| Климатическое исполнение                                                           | У2 (от минус 40 до плюс 50°C)                                                                                                                                           |
| Температура рабочей среды, °C                                                      | от минус 40 до плюс 200                                                                                                                                                 |
| Рабочая среда                                                                      | пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяемых материалов; пар с температурой до 150°C |
| Материал корпуса: КШТВГ 16(25)-40, 50<br>КШТВГ 16(25)-40нж, 50нж                   | углеродистая сталь 20<br>нержавеющая сталь 12Х18Н10Т                                                                                                                    |
| Материал шаровой пробки                                                            | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т                                                                                                                                             |
| Материалы уплотнений                                                               | фторопласт; фторопластовая композиция, графитовая композиция                                                                                                            |
| Исполнения пневмопривода                                                           | без сигнализатора<br>с пневмосигнализатором<br>с электросигнализатором                                                                                                  |
| Внешнее пневматическое присоединение (штуцеры)                                     | под пластиковую трубку 8 x 1 мм, под медную трубку 8 x 1 мм                                                                                                             |
| Давление воздуха питания пневмопривода, кгс/см²                                    | от 3,0 до 6,0                                                                                                                                                           |
| Загрязненность воздуха питания и управления пневмопривода по ГОСТ 17433, не грубее | класс 8                                                                                                                                                                 |

**КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 40-40, 50 с пневмоприводом ПД-120**  
**КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 40-40нж, 50нж с пневмоприводом ПД-120**

ТУ 3742-001-39003322-95

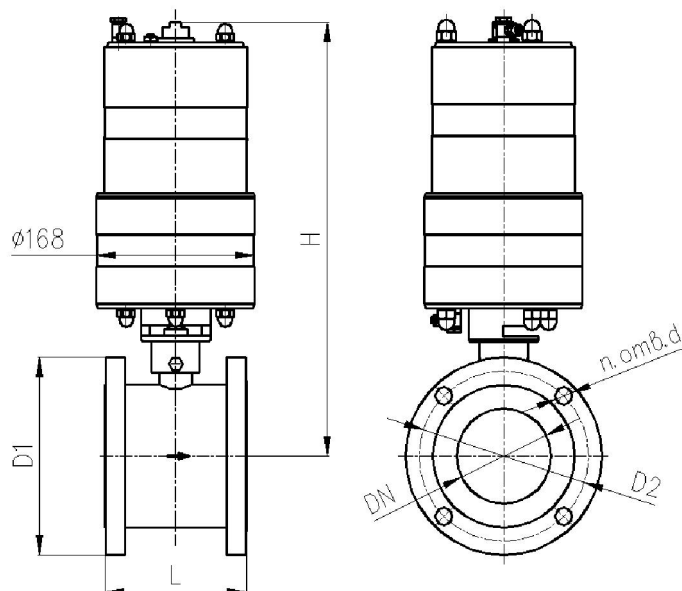


Декларация о соответствии Таможенного союза  
 № TC RU Д-RU.AE71.B.00329

Сертификат на тип продукции Таможенного союза  
 № TC T-RU.AE 71.B.001

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
 Госсанэпидемслужбы России  
 № 71.ТЦ.04.374.П.000972.12.09

Допустимый перепад давления от рабочей температуры

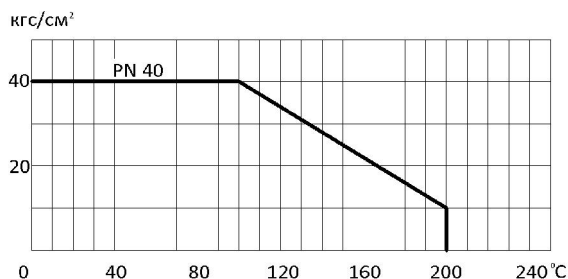

**Габаритно-присоединительные размеры, мм**

| DN | D <sub>эф</sub> | PN, МПа | L  | H       | D1   | D2         | n отв. d   | Вес крана с приводом, кг |
|----|-----------------|---------|----|---------|------|------------|------------|--------------------------|
| 40 | 38              | 4,0     | 90 | 421 max | Ø138 | Ø110 ± 0,2 | 4 отв. Ø18 | 12,5 max                 |
| 50 | 42              | 4,0     | 96 | 426 max | Ø158 | Ø125 ± 0,2 | 4 отв. Ø18 | 14,5 max                 |

**Основные технические характеристики**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Давление рабочей среды, МПа (кгс/см²), не более                                    | 4,0 (40)                                                                                                                                                                |
| Герметичность затвора крана                                                        | класс А по ГОСТ 9544                                                                                                                                                    |
| Направление подачи рабочей среды                                                   | однонаправленное                                                                                                                                                        |
| Тип присоединения                                                                  | фланцевый                                                                                                                                                               |
| Исполнение уплотнительных поверхностей                                             | 1 по ГОСТ 12815                                                                                                                                                         |
| Климатическое исполнение                                                           | У2 (от минус 40 до плюс 50°C)                                                                                                                                           |
| Температура рабочей среды, °C                                                      | от минус 40 до плюс 200                                                                                                                                                 |
| Рабочая среда                                                                      | пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяемых материалов; пар с температурой до 150°C |
| Материал корпуса: КШТВГ 40-40, 50<br>КШТВГ 40-40нж, 50нж                           | углеродистая сталь 20<br>нержавеющая сталь 12Х18Н10Т                                                                                                                    |
| Материал шаровой пробки                                                            | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т                                                                                                                                             |
| Материалы уплотнений                                                               | фторопласт; фторопластовая композиция, графитовая композиция                                                                                                            |
| Исполнения пневмопривода                                                           | без сигнализатора<br>с пневмосигнализатором<br>с электросигнализатором                                                                                                  |
| Внешнее пневматическое присоединение (штуцеры)                                     | под пластиковую трубку 8 x 1 мм, под медную трубку 8 x 1 мм                                                                                                             |
| Давление воздуха питания пневмопривода, кгс/см²                                    | от 3 до 6,0                                                                                                                                                             |
| Загрязненность воздуха питания и управления пневмопривода по ГОСТ 17433, не грубее | класс 8                                                                                                                                                                 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: atw@nt-rt.ru | <http://ainvest.nt-rt.ru>