

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: atw@nt-rt.ru | http://ainvest.nt-rt.ru

КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ КШТХ-2-16-32, 40, 50, 65, 80
КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ КШТХ-2-16-32нж, 40нж, 50нж, 65нж, 80нж
КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ КШТХ-2-25-32, 40, 50, 65, 80
КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ КШТХ-2-25-32нж, 40нж, 50нж, 65нж, 80нж

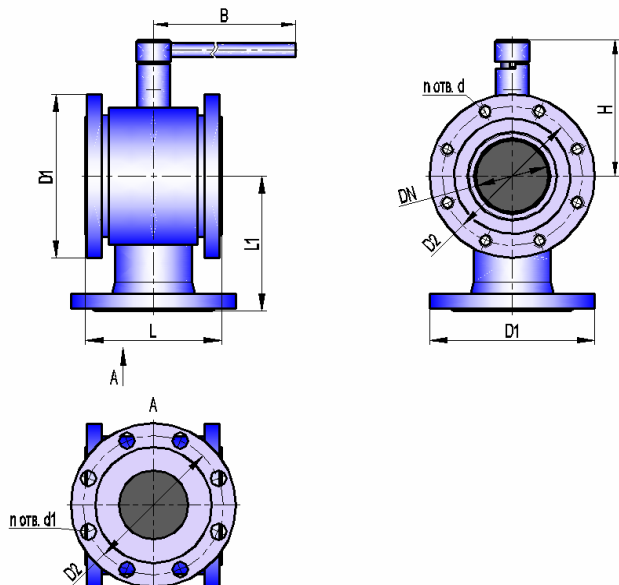

* Допустимый перепад давления от рабочей температуры


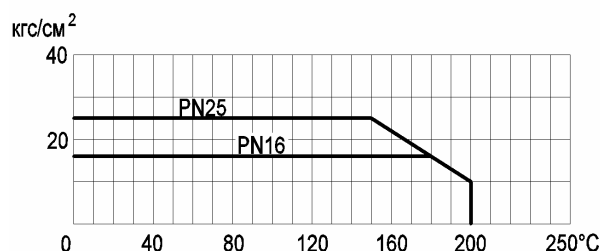


Схема переключения потока

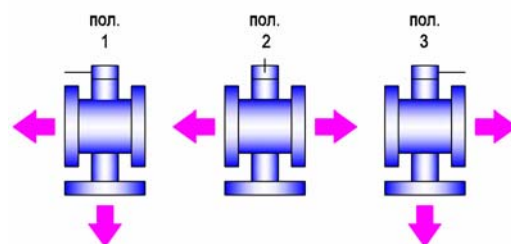

Габаритно-присоединительные размеры, мм

DN	Дэф	PN	L*	L1	B	H	D1	D2	n отв. d	n отв. d1	Вес крана, кг
32	32	16, 25	105	105	290 max	138 max	Ø130	Ø100 ± 0,2	4 отв. M16	4 отв. Ø18	6,0 max
40	40	16, 25	112	115	290 max	138 max	Ø145	Ø110 ± 0,2	4 отв. M16	4 отв. Ø18	7,0 max
50	48	16, 25	125	115	330 max	139 max	Ø158	Ø125 ± 0,2	4 отв. M16	4 отв. Ø18	8,0 max
65	65	16 25	155	155	330 max	154 max	Ø178	Ø145 ± 0,2	4 отв. M16 8 отв. M16	4 отв. Ø18 8 отв. Ø18	12,5 max
80	76	16 25	155	155	330 max	154 max	Ø188	Ø160 ± 0,2	4 отв. M16** 8 отв. M16	4 отв. Ø18** 8 отв. Ø18	15,0 max

*ориентировочно

** 8 отв. M16 и 8 отв. Ø18 согласно ряду 1 ГОСТ 12815-80 по требованию

Основные технические характеристики

Давление рабочей среды, МПа (кгс/см²), не более	1,6 (16); 2,5 (25)
Герметичность затворов крана	класс А по ГОСТ 9544-2005
Исполнение	2
Последовательность переключения (угол поворота шаровой пробки)	пол.1 - пол.2 - пол.3 - пол.2 - пол.1 (0° - 90° - 180° - 90° - 0°)
Расположение оси среднего патрубка относительно оси шпинделя	соосно
Тип присоединения	фланцевый
Исполнение уплотнительных поверхностей	1 по ГОСТ 12815-2001
Климатическое исполнение	У1 (от минус 40 до плюс 50°C)
Температура рабочей среды, °C	от минус 40 до плюс 200
Рабочая среда	пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяемых материалов; пар с температурой до плюс 150°C
Материал корпуса: КШТХ-2-16-32...80 КШТХ-2-16-32...80нж	углеродистая сталь 20 нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Материал шаровой пробки	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Материалы уплотнений	фторопласт; фторопластовая композиция, графитовая композиция